

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
"УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ХХІІ СТОЛІТТЯ. ЖИТЛОВИЙ
БУДИНОК № 2 НА ПЛОЩІ РИНОК У МІСТІ ЛЬВОВІ.
РОБОЧИ КРЕСЛЕННЯ ПРОТИАВАРІЙНИХ УКРІПЛЕНЬ
БУДИНКУ В ОСЯХ "1 - 3".



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр Міської Історії
Center for Urban History

том IV кн. I вип. 5
шифр 75-98-AB



Інженер інституту

Роскивіт Р.І.

Гайда М.П.

Римар Я.В.

Львів - 1999 р.



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

ЗАМОВНИК: УКБ Департаменту землеустрою
та планування забудови м. Львова

СТАДІЯ: РК

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Ім'я, прізвище!	Посада	Іступінь участі в розробці
Микола Гайда	головний архітектор	автор
Лідія Горилецька	керівник АМ-З	автор
Ярослав Римар	керівник інженерної майстерні	автор
Євген Стонжів	головний спеціаліст	автор
Тетяна Голова	інженер I кат.	відповідальний виконавець
Ірина Солтис	інженер II кат.	відповідальний виконавець

Керівник інженерної
майстерні

Ярослав Римар

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕННЯ

ЯРКУШ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
0	ЗАГОЛОВНИЙ ЯРКУШ	4 ЯРКУ.
1	ФРЕГМЕНТИ ПЛЕНКИ НА ВІДМ - 0.030. СПЕЦИФІКАЦІЯ	
2	ПЛЕН ПЕРЕКРИТТЯ НА ВІДМ 5.290; РОЗМІР 1-1	
3	ПЛЕН ПЕРЕКРИТТЯ НА ВІДМ 13.500. СПЕЦИФІКАЦІЯ	
4	РОЗМІР 2-2; 3-3	
5	СПЕЦИФІКАЦІЯ	
6	ВУЗЛИ 1; СІЧ. 4-4, 5-5; СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО Б-1, Б-2	
7	НЕПІРКРЕП. ОСОБЛИВ. NO-1+NO-6; СІЧ. 6-6, 7-7, 8-8, 7-9, Н-Н	
8	СЧЕННЯ 10-10; ВУЗЛИ 3, 4.	
9	ВУЗЛИ 5.	
10	СЧЕННЯ 2-2 ВУЗЛИ 6	
11	ВУЗЛИ 7, 8.	
12	ВУЗЛИ 9.	
13	СЧЕННЯ 11-11; 12-12; 13-13	

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА м.к. ЛЬВОВА
ДІЄСЬ ДО ВИРОБНИЦТВА
Колодий Інженер *Л.С.*
« 24 » 1997.

ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕНО ЗГІДНО ДІЮЧИХ НОРМ ТА
ПРАВЛ. / В ПОМУ ЧИСЛІ ПО ВИБУДОВО-ПОВНЕННІ
БЕЗПЕКИ /

Гол. инженер

P. vocans.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.

1. Даний проект розроблено згідно – листів-замовлення УКБ Департаменту землеустрою та планування забудови м. Львова на розробку проектної документації по виведенню споруди житлового будинку № 2 на площі Ринок у м. Львові з аварійного стану.
2. Даним комплектом креслень передбачено підсилення несучих конструкцій та планування перекриття будівлі в осях "Т" – "2".
3. При веденні робіт в зимовий час слід керуватись вимогами відповідних розділів СНиП II-22-81.
4. Всі роботи проводити згідно з правилами техніки безпеки викладеними у СНиП II-A,4-80.
5. В проекті застосовані матеріали:
а/ металеві елементи із сталі Вст – 3по ТУ І4-І-302380;
б/ червона глиняна цегла М 100 на цементно-піщаному розчині М 100.
6. З'єднання металевих елементів запроектовані на ручній електрозварці.
7. Всі розміри дані в проекті уточнювати по місцю.
8. Всі роботи проводити під авторським наглядом спеціалістів інституту "Укрзахідпроектстравінств".

[illegible]

Відомість документів, на які є посилання

Позначення	Назва	Примітки
ГОСТ 8240-72	Сплав горючохолодильний, швелери.	
ГОСТ 8237-72	Сплав горючохолодильний, дошкельовий.	
ГОСТ 8507-66	Сплав горючохолодильний, килимники.	
ГОСТ 8270	Сплав холодопод.	
ГОСТ 5781-82	Вироби змазочні.	
ГОСТ 7778-70	Болони, різьба нагвинчена.	
СНІП Б-Е-4-80	Технічна базисна в будівництві.	
СНІП Б-Е-80	Противопожарні норми.	
СНІП Б-78-78	Виконання будівельних робіт	
	в зимовий час.	

ВІДОМІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙ

ЛРКУШ	НАЗВА	Примітки
0	ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ.	
0	ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ.	
0	ВІДОМІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙ.	
1.	СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОДИН ВИРІБ МО-1-МО-4.	
3.	СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДО КЛАСУ ІНТЕР'ЮНІВ НА ВІДМ.В.50	
5.	СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДО КЛАСУ ІНТЕР'ЮНІВ НА ВІДМ.В.200	
6.	СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДО КЛАСУ Б-1, Б-2.	

ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ АРМАТУРНИХ ТА МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

1.Сітки виготовляти за допомогою контактної-точкової зварки в повній відповідності з вимогами ГОСТ І4098-68 і СН-393-78.

Примінення дугової зварки замість контактної не допускається. Зварці підлягають всі точки пересічення позадозв'язних та поперечних стержнів.

2.Всі зварні арматурні вироби і якості зварних з'єднань повинні відповідати ГОСТу І0922-75.

Механічним випробуванням на міцність підлягають всі хресто-подібні зварні з'єднання арматури.

3.Зварку металевих елементів виконувати електродами 342А у відповідності до ГОСТ 5264-80, СН 393-78 і СНІП Ш-І6-80. Висота катета зварного шва $k_w = 6$ мм/крім вказаних на кресленнях/.

АНТИКОРОЗИЙНІ ЗАХОДИ

1.Всі металеві елементи обробити ґрунтозах.-перетворювачем ґрунтовими марками ЗВА-01, ГИСИ/ТУ-84-05-121-71/ та покрити кузбас-лаком;

2.Противопожарне покриття металевих поверхонь - вогнетривка фарба ОВІМ-2/згідно СНІП 2.01-02-85 "Противопожарні правила"/.

				75-78 15-IV-01-05
				Пам'ятник арх. ХХІ ст. Житловий будинок арх. на пл. Ринку в м. Львів
Голов. арх. Дослідник	М.М. Дослідник			Підпис
Бер. арх. Філіп	М.М. Філіп			Підпис
Голов. арх. Прохор	М.М. Прохор			Підпис
Викон. Гіляра	М.М. Гіляра			Підпис
Перевір. Прохор	М.М. Прохор			Підпис
				Заготовлений з'якш (продовження)
				М.М. Дослідник-респондент м. Львів



ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ІН'ЕКТАЦІЇ ТРІЩИН
В СТІНАХ ТА СКЛЕПІННЯХ БУДІВЕЛ:

Провести ін'ектацію тріщин та пошкодженого кладочного розчину в існуючих стінах та склепіннях.

Для цього необхідно:

а/ провести механічну розчистку від забруднення металевим шпателем і штиков теплою мильною водою. При сильному забрудненні потрібні місця відчистити 10% розчином соди з подальшою обробкою металевою штиркою і промивкою водою під тиском і просушкою;

б/ висолу усунути металевою штиркою з промивкою поверхні слабким розчином соляної кислоти /І ч. 30% кислоти і 4ч. води/ з наступною промивкою чистою водою і просушкою;

в/ремонт розроблених тріщин повинен бути проведений не пізніше 24 години після очистки;

г/ ін'ектацію тріщин виконувати за допомогою шприца, а"аднаного гнучким шлангом з ін"екційною трубкою;

д/ ін'ектацію тріщин проводити циклами з повним затвердінням попереднього ін'ектаційного розчину, до повного припинення проходження цього розчину через товщу склепіння

е/ ін'ектацію тріщин виконувати розчином:

0,5 ч - вапняне тісто

І ч - портландцемент

І,25 - вода

е/ ін'ектацію тріщин проводити при температурі не нижче + 5°C і закінчувати не пізніше за І місяць до початку осінніх заморозків.



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History




					75-78 АБ-В-01-05		
					ВАНДРАТКА ІНЖЕНЕРУ КДР С.В. НАНУКОВИЙ БІДН-ВАНК №2 Н.В. П.П. РАНОК У М. ЛЬВІВІ		
ТОП. ІНЖ.	ВАНДРАТКА	01	1		СТАРШ. ІНЖ.	ІНЖЕНЕР	
КЕР. МРБ	ПІКАР	01	1		Р	0-3	
ТОП. СМЧ	СКОМІНІК	01	1		ІНЖЕНЕРСТВО ІНЖ. М. ЯВІВ		
ВАНК	СКОМІНІК	01	1				
ПЕРВІВІР	СКОМІНІК	01	1	Затверджено ІНЖ. М. ЯВІВ /ЗАТВЕРДЖЕНО/			



- uma.lvivcenter.org

НАЗВА РОЗ.	ПОЗНАЧЕННЯ	НАЙМЕНШІЙШИЙ	ВІСІЛКА ШІР.	ВІСІЛКА ДІВ.ШІР. 0,4-4,4 87-123	ПІВН.
1.	ГОСН 8240-72°	[30; 1.7600	1	305,3	
2.	ГОСН 8240-72°	[30; 1.8450	2	213,07	550,74
3.	ГОСН 8237-72°	[30; 1.8640	5	315,36	1576,2
4.	МЕ Ж	[30; 1.1590	24	52,04	1392,76
5.	ГОСН 8207-86	[80; 3, 1.160	120	1,54	185,28
6.	ГОСН 8270	= 10; 115; 1.250	22	2,26	47,65
7.	МЕ Ж	= 10; 115; 1.300	18	2,77	48,78
8.	ГОСН 7778-70°	БОЯТ Н 12, 1.50	168	0,077	72,136
9.	ГОСН 5787-82	Ф.8.82, 1. = 12850 н.п.	-	50,96	
10-1	ГОСН 5336-80	ОМКА Р-10-1,2	Н ⁰	13,12	
		Б.Р.100 Н 15	Н ³	6,20	

1. Ділянка лісової ділянки з арк. 13
2. Згадані ділянки під технічними документами арк. 0;
3. Ця позиція опублікована в січ. 9-го арк. 22 т. 75-78 №-IV-01-04
4. Стосіть ліквідації переписування відділку зупинено в процесі виконання роботи комунізму во конічному місці в заледенюванні від сівки класичні для її об'єктивності

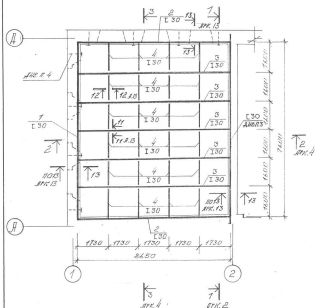[illegible]

ОБЛАСТНИ КАЗНАТЕН
ОБДИЖНИЦТВА с/сг ДВООО
ДВНСНЕ ДО ВИРОВНИЦТВА
Гласови Јанков *[Signature]*
20. 11. 1999. 100 р.

Специфікація елементів


Кодифікатор	Позначення	Найменування	К-ть шт.	Маса кг	Об'єм м³
1	2	3	4	5	6
30	ГОСТ 8240-72*	ІЗО, L-5510	2	175,81	350,42
31	МЕ Ж	ІЗО, L-3700	2	117,66	235,32
32	ГОСТ 8240-72	-14x250; L-200	2	4,28	12,56
33	МЕ Ж	-14x300; L-640	1	21,10	
34	II	-14x100; L-640	1	7,04	
35	II	-14x100; L-120	2	4,62	7,24
36	II	-8x140; L-200	1	1,76	
37	II	-7x70; L-70	38	0,445	16,72
38	ГОСТ 1778-70*	ГОСТ 1778-70*/ГОСТ 1778-70*/L-440	19	1,27	24,13
39	ГОСТ 8237-72*	ІЗБ, L-5820	4	125,28	301,12
40	МЕ Ж	ІЗБ, L-3530	4	8,52	34,08
41	II	ІЗБ, L-1520	15	34,48	547,2
42	II	ІЗБ, L-1670	10	40,08	400,8
43	II	ІЗБ, L-8000	2	192	384
44	II	ІЗБ, L-1730	5	41,52	207,6
45	II	ІЗБ, L-380	5	9,12	45,6
46	ГОСТ 8270	-10x140; L-300	84	3,277	276,74
47	ГОСТ 8507-84	L-80x8; L-160	140	4,45	203
48	ГОСТ 8507-84	L-70x8; L-140	4	1,17	4,68
49	ГОСТ 1778-70*	ГОСТ 1778-70*/L-50	110	40,17	40,78
50	ГОСТ 82-70	-12x200x200	8	3,768	30,14
51*	ГОСТ 1778-70	ГОСТ 1778-70*/L-750	8	2,80	22,4
		ГОСТ 1778-70*/L-120	16	1,075	17,52
52	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82/L-1820	315	0,747	236,47
53	МЕ Ж	ГОСТ 5781-82/L-1700	275	0,75	206,25
		ГОСТ 5781-82/L-15	43	6,80	






1	2	3	4	5	6
Найменування		Маса	Об'єм	К-ть	Маса
55	ГОСТ 8240-72*	ІЗБ, L-3626	1	100,44	
56	МЕ Ж	ІЗБ, L-3756	1	104,04	
57	ГОСТ 8270	-8x250; L-500	2	7,85	15,7
58	МЕ Ж	-12x250; L-600	2	14,13	28,26
59	II	-10x200; L-250	2	3,765	7,53
60	II	-10x200; L-500	8	7,85	62,8
61	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82/L-760	2	0,72	1,44
Найменування		Маса	Об'єм	К-ть	Маса
62	ГОСТ 8240-72*	ІЗБ, L-1712	1	52,76	
63	МЕ Ж	ІЗБ, L-2042	1	56,56	
64	ГОСТ 8270	-14x100; L-640	2	7,03	14,06
65	МЕ Ж	-12x250; L-600	4	14,13	56,52
66	II	-8x250; L-500	8	7,85	62,8
67	II	-14x380; L-640	1	49,79	
Найменування		Маса	Об'єм	К-ть	Маса
68	ГОСТ 8507-84	L-100x10; L-1600	4	24,16	76,44
69	ГОСТ 8270	-10x200; L-250	4	3,765	15,7
70	МЕ Ж	-6x50; L-250	2	0,587	1,174
71	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82/L-760	12	0,72	11,04

УЛОНОВИНИ ДОС 51* УЛОНОВИНИ ДО НІСЮ ВІДПОВІДНО ДО ТРАЩИНИ СІМКИ.

75-92. 25-1-01-05	
Пам'ятка архітектури УНІСІ. Житловий будинок №2 на вул. Ринку. У.М. Лавров	
КРЕДИТ: Ринковий	Сторінка 2 з 2
Видат: Ринковий	Р 5
Підпис: Ринковий	Управління архітектури та реставрації
Специфікація елементів. ПЕРИМЕТР НА ВІДН. 5.270; NO-5; NO-6; NO-7	



ОСНАНА МЕДВЕЖЬ МО-1

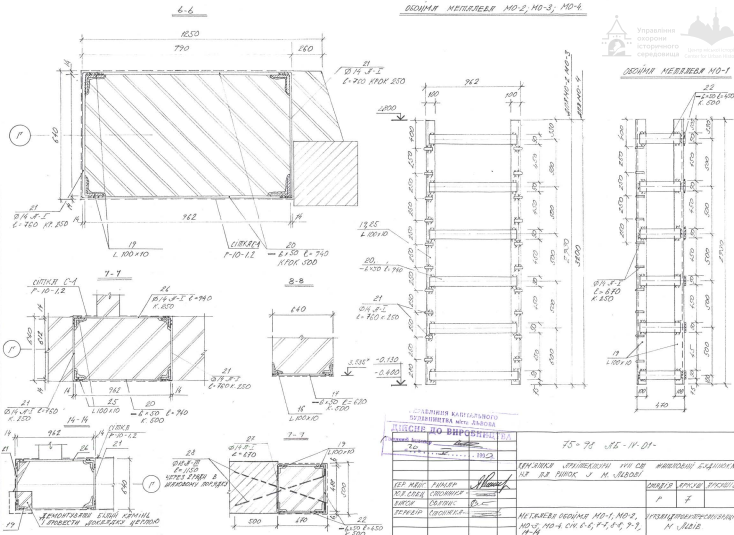

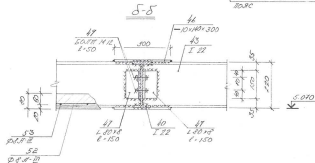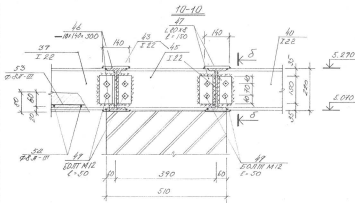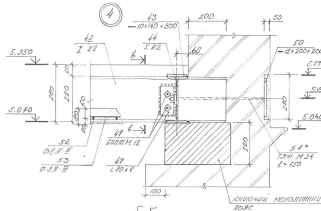


1. ЗНАНИЙ ПРАКТИЧНІ РОЗГЛЯДАТИ РАБОТ З ЛЕК 2,5;
2. ЗНАКОМИТИ ЗНАТИ МЕХАНІЗМІ ВКЛЮЧЕННЯ ДІВ. ЛЕК 0
3. ВКЛЮЧЕННЯ ВРМУВАННЯ КЕСОНОЇ ПЛАСТИ ДІВ. ЛЕК. 13 ПО СІЧ 12-12,



2013	2014			75 - 98. JK - IV - 01 - 05
2015	2016			
2017	2018			
2019	2020			
2021	2022			
2023	2024			
2025	2026			
2027	2028			
2029	2030			
2031	2032			
2033	2034			
2035	2036			
2037	2038			
2039	2040			
2041	2042			
2043	2044			
2045	2046			
2047	2048			
2049	2050			
2051	2052			
2053	2054			
2055	2056			
2057	2058			
2059	2060			
2061	2062			
2063	2064			
2065	2066			
2067	2068			
2069	2070			
2071	2072			
2073	2074			
2075	2076			
2077	2078			
2079	2080			
2081	2082			
2083	2084			
2085	2086			
2087	2088			
2089	2090			
2091	2092			
2093	2094			
2095	2096			
2097	2098			
2099	2100			
2101	2102			
2103	2104			
2105	2106			
2107	2108			
2109	2110			
2111	2112			
2113	2114			
2115	2116			
2117	2118			
2119	2120			
2121	2122			
2123	2124			
2125	2126			
2127	2128			
2129	2130			
2131	2132			
2133	2134			
2135	2136			
2137	2138			
2139	2140			
2141	2142			
2143	2144			
2145	2146			
2147	2148			
2149	2150			
2151	2152			
2153	2154			
2155	2156			
2157	2158			
2159	2160			
2161	2162			
2163	2164			
2165	2166			
2167	2168			
2169	2170			
2171	2172			
2173	2174			
2175	2176			
2177	2178			
2179	2180			
2181	2182			
2183	2184			
2185	2186			
2187	2188			
2189	2190			
2191	2192			
2193	2194			
2195	2196			
2197	2198			
2199	2200			
2201	2202			
2203	2204			
2205	2206			

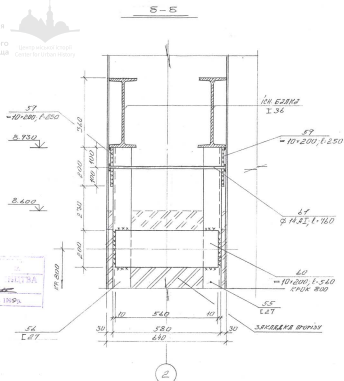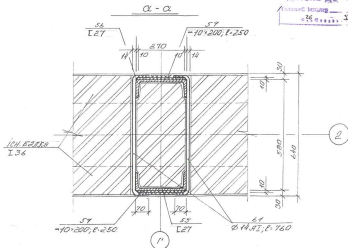


4. ДІЯНИ ЯРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАДИОН 3 ЯРК. 2; 5;
5. ЗАГЛЯДНІ ДІЯНІ НА ТОЧНІЧНІ ВКАЗІВКИ ДІЮ ЯРК. 0;

[illegible]

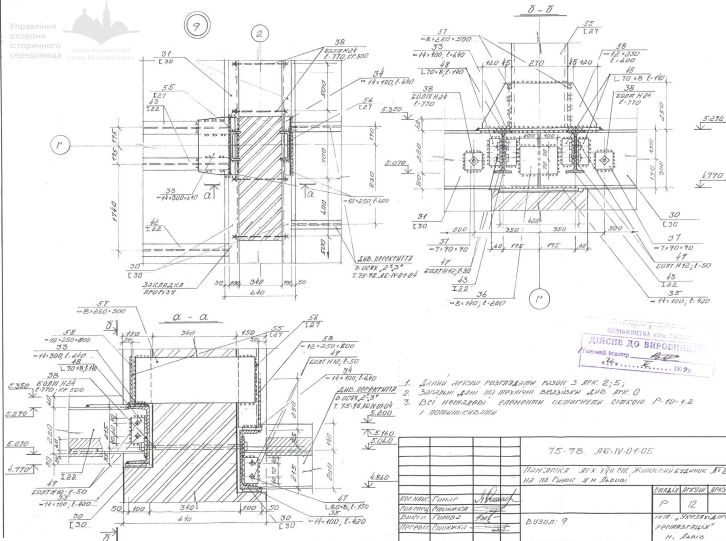

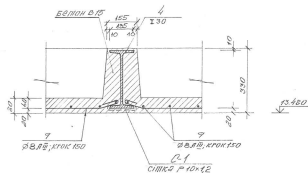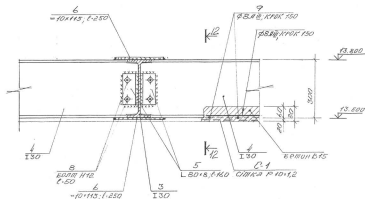$t_2 - t_2'$ 

73-13



УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА и др. СЕРОВА
ДАННЫЕ ДО ВЫРОБЛЕНИЯ
Генеральный инспектор *Б.И.Р.*
№ 26 2 1939.

1. Дані архіву розгараданих розон з арк. 3.
2. Загальні дані та технічні показники днд. арк. 0.
3. Всі наявні бланки знизу депігнийні сілкіно Р-10-12, ГОСТ 5336-80.

[illegible]